

ltron

Knowledge to Shape Your Future


ОКП 421363

Косиндов
узам

DELTA

СЧЕТЧИК ГАЗА РОТАЦИОННЫЙ

ПАСПОРТ

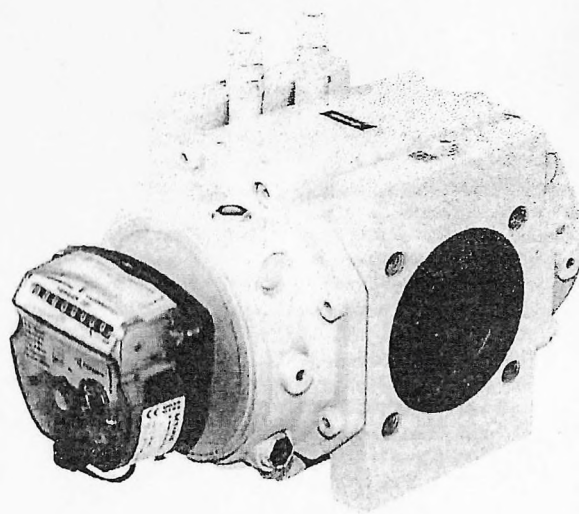

ГБ04

Свидетельство Росстандарта № 35383/1 от 24.12.2009 г.
Зарегистрирован в Государственном Реестре под № 13839-09
Разрешение Ростехнадзора № РРС 00-28130 от 05.02.2008 г.
Сертификат соответствия № РОСС DE.ГБ04.В00872 от 17.12.2007 г.

8. Гарантии изготовителя

- 8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие счетчика заявленным техническим характеристикам при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных в настоящем Паспорте и «Инструкции по монтажу и эксплуатации».
- 8.2. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня ввода счетчика в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня продажи, указанного в настоящем Паспорте.
- 8.3. В течение указанного гарантийного срока ремонт или замена счетчика, потерявшего работоспособность, осуществляется только после проведения технической экспертизы, подтверждающей производственный дефект, при условии наличия на счетчике неповрежденных заводских пломб и соблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных в настоящем Паспорте и «Инструкции по монтажу и эксплуатации». Изготовитель вправе самостоятельно принять решение о ремонте счетчика или его узлов или замене счетчика полностью.
- 8.4. Настоящая гарантия не распространяется на возмещение потребителю расходов по транспортированию счетчика, имеющего производственный дефект, либо каких-либо иных расходов или утраты выгоды.
- 8.5. Адрес представительства предприятия-изготовителя:

ООО «Актария» 000 «КИП - КОНТРОЛЬ»
109004, г. Москва, Кольцовская, 54, стр. 1
Тел.: +7 (495) 935-7626 Факс: 47 (495) 935-7626
Тел.: 705 80 95 Тел.: 705 27 64


9. Условия хранения и транспортирования

- 9.1. Счетчики должны храниться в упаковке (транспортной таре) предприятия-изготовителя согласно условий хранения 3 по ГОСТ 15150-69 при температуре воздуха от -40 °C до +70 °C и относительной влажности от 30 % до 90 %. Воздух в помещении, в котором хранятся счетчики, не должен содержать коррозионно-активных агентов.
- 9.2. Условия транспортирования счетчиков должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69.


10. Сведения о поверках

- 10.1. Первичная поверка счетчика производится на заводе-изготовителе на основании Протокола о признании результатов первичной поверки от 2010 г., заключенного между Росстандартом и фирмой «Itron Luxembourg SARL» (Люксембург).
- 10.2. Периодические поверки счетчиков производятся по ГОСТ 8.324-2002 «ИСИ. Счетчики газа. Методика поверки».
- Основным средством поверки является установка расходомерная поверочная с пределом допускаемой относительной погрешности не более $\pm 0,3$ %.
- Межповерочный интервал - 5 лет.
- 10.3. Сведения о результатах поверки наносятся на каждое средство измерений и заносятся в таблицу 1 или в свидетельство о поверке.
- При первичной поверке на заводе-изготовителе на 2 пломбы крепления крышки отсчетного устройства счетчика и в таблицу 1 наносится оттиск поверительного клейма следующего рисунка, установленного Росстандартом:

Лицевая и обратная стороны пломбы



Оттиск в паспорте




10 - две последние цифры года поверки средств измерений;

АФ - условный шифр фирмы, присвоенный «Itron GmbH» (г. Карлсруэ, Германия);

IV - номер квартала года, в котором проводилась поверка

Таблица 1

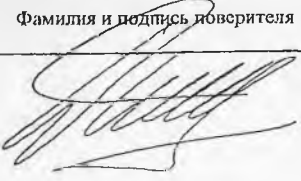Дата поверки	Результат поверки	Поверяющая организация		
		Наименование	Фамилия и подпись поверителя	Оттиск поверительного клейма
Ittron GmbH Postfach 211155 - 76161 Karlsruhe Hardeckstraße 2 - 76185 Karlsruhe 01.04.11				

11. Сведения о продаже

Счетчик ротационный DELTA G250 DN100

(наименование, типоразмер и DN)

Заводской номер 340048176112011Диапазон измерений Q_{min}/Q_{max} :☐ 1:20☐ 1:50☐ 1:80☐ 1:130☐ 1:200☐ 1:30☐ 1:65☐ 1:100☒ 1:160

Наименование организации, осуществившей продажу

ООО «КИП-КОНТРОЛЬ»Дата продажи 14.03. 20 11 г.

ООО «КИП - КОНТРОЛЬ»

109153, МОСКВА, ТИЛЮБЕРЕЦКИЙ ПР-Д 2

Т/Ф: 7058095 ТЕЛ: 7052764

ПОВЕРКА И РЕМОНТ



8. Гарантия изготовителя

- 8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие счетчика заявленным техническим характеристикам при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных в настоящем Паспорте и «Инструкции по монтажу и эксплуатации».
- 8.2. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня ввода счетчика в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня продажи, указанного в настоящем Паспорте.
- 8.3. В течение указанного гарантийного срока ремонт или замена счетчика, потерявшего работоспособность, осуществляется только после проведения технической экспертизы, подтверждающей производственный дефект, при условии наличия на счетчике неповрежденных заводских пломб и соблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных в настоящем Паспорте и «Инструкции по монтажу и эксплуатации». Изготовитель вправе самостоятельно принять решение о ремонте счетчика или его узлов или замене счетчика полностью.
- 8.4. Настоящая гарантия не распространяется на возмещение потребителю расходов по транспортированию счетчика, имеющего производственный дефект, либо каких-либо иных расходов или упущенной выгоды.
- 8.5. Адрес представительства предприятия-изготовителя:

ООО «Актарис»

109004, Москва, ул. Николаямская, 54, стр. 1

Тел.: +7 (495) 935 76 26; Факс: +7 (495) 935 76 40

ООО «КИП - КОНТРОЛЬ»

109153, МОСКВА, 1й ЛЮБЕРЕЦКИЙ ПР-Д 2

Т/Ф: 7058095 ТЕЛ: 7052764

ПОВЕРКА И РЕМОНТ


9. Условия хранения и транспортирования

- 9.1. Счетчики должны храниться в упаковке (транспортной таре) предприятия-изготовителя согласно условий хранения 3 по ГОСТ 15150-69 при температуре воздуха от -40 °С до +70 °С и относительной влажности от 30 % до 90 %. Воздух в помещении, в котором хранятся счетчики, не должен содержать коррозионно-активных агентов.
- 9.2. Условия транспортирования счетчиков должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69.


10. Сведения о поверках

- 10.1. Первичная поверка счетчика производится на заводе-изготовителе на основании Протокола о признании результатов первичной поверки от 2010 г., заключенного между Росстандартом и фирмой «Itron Luxembourg SARL» (Люксембург).
- 10.2. Периодические поверки счетчиков производятся по ГОСТ 8.324-2002 «ГСИ. Счетчики газа. Методика поверки».
- Основным средством поверки является установка расходомерная поверочная с пределом допускаемой относительной погрешности не более $\pm 0,3$ %.
- Межповерочный интервал - 5 лет.
- 10.3. Сведения о результатах поверки наносятся на каждое средство измерений и заносятся в таблицу 1 или в свидетельство о поверке.
- При первичной поверке на заводе-изготовителе на 2 пломбы крепления крышки отсчетного устройства счетчика и в таблицу 1 наносится оттиск поверительного клейма следующего рисунка, установленного Росстандартом:

Лицевая и оборотная стороны пломбы



Оттиск в паспорте




10 - две последние цифры года поверки средств измерений;

АФ - условный шифр фирмы, присвоенный «Itron GmbH» (г. Карлсруэ, Германия);

IV - номер квартала года, в котором проводилась поверка.

Таблица

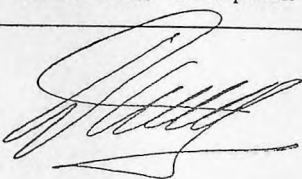Дата поверки	Результат поверки	Поверяющая организация		
		Наименование	Фамилия и подпись поверителя	Оттиск поверительного клейма
Itron GmbH Postfach 211155 - 76161 Karlsruhe Hardeckstraße 2 - 76185 Karlsruhe 01.04.11				

11. Сведения о продаже

Счетчик ротационный DELTA 6100 DN 80
(наименование типоразмера и ДК)Заводской номер 3400481749/2011Диапазон измерений Q_{min}/Q_{max} :

☐ 1:20 ☐ 1:50 ☐ 1:80 ☐ 1:130 ☒ 1:200
☐ 1:30 ☐ 1:65 ☐ 1:100 ☐ 1:160

Наименование организации, осуществившей продажу:


ООО «КИП-КОНТРОЛЬ»Дата продажи 14.08. 20 11

ООО «КИП - КОНТРОЛЬ»

109153, МОСКВА, 1 ЛЮБЕРЕЦКИЙ ПР-Д 2

Т/Ф: 7058095 ТЕЛ: 7052764

ПОВЕРКА И РЕМОНТ

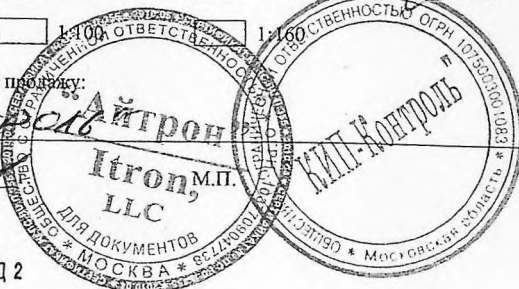

8. Гарантия изготовителя

- 8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие счетчика заявленным техническим характеристикам при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных в настоящем Паспорте и «Инструкции по монтажу и эксплуатации».
- 8.2. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня ввода счетчика в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня продажи, указанного в настоящем Паспорте.
- 8.3. В течение указанного гарантийного срока ремонт или замена счетчика, потерявшего работоспособность, осуществляется только после проведения технической экспертизы, подтверждающей производственный дефект, при условии наличия на счетчике неповрежденных заводских пломб и соблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных в настоящем Паспорте и «Инструкции по монтажу и эксплуатации». Изготовитель вправе самостоятельно принять решение о ремонте счетчика или его узлов или замене счетчика полностью.
- 8.4. Настоящая гарантия не распространяется на возмещение потребителю расходов по транспортированию счетчика, имеющего производственный дефект, либо каких-либо иных расходов или упущенной выгоды.
- 8.5. Адрес представительства предприятия-изготовителя:

ООО «Актарис»

109004, Москва, ул. Никольямская, 54, стр. 1

Тел.: +7 (495) 935 76 26; Факс: +7 (495) 935 76 40

ООО «КИП - СИСТЕМЫ»

109153, МОСКВА, 1й Люблинский пр-д, д. 10

Т/Ф: 7058095 Тел.: 7058095 - 764

ПРОВЕРКА И РЕМОНТ

9. Условия хранения и транспортирования


- 9.1. Счетчики должны храниться в упаковке (транспортной таре) предприятия-изготовителя согласно условий хранения 3 по ГОСТ 15150-69 при температуре воздуха от -40 °С до +70 °С и относительной влажности от 30 % до 90 %. Воздух в помещении, в котором хранятся счетчики, не должен содержать коррозионно-активных агентов.
- 9.2. Условия транспортирования счетчиков должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69.

10. Сведения о поверках

- 10.1. Первичная поверка счетчика производится на заводе-изготовителе на основании Протокола о признании результатов первичной поверки от 2010 г., заключенного между Росстандартом и фирмой «Itrom Luxembourg SARL» (Люксембург).
- 10.2. Периодические поверки счетчиков производятся по ГОСТ 8.324-2002 «ГСИ. Счетчики газа. Методика поверки».
- Основным средством поверки является установка расхономерная поверочная с пределом допускаемой относительной погрешности не более $\pm 0,3$ %.
- Межповерочный интервал - 5 лет.
- 10.3. Сведения о результатах поверки наносятся на каждое средство измерений и записываются в таблицу 1 или в свидетельство о поверке.
- При первичной поверке на заводе-изготовителе на 2 пломбы крепления крышки отсчетного устройства счетчика и в таблицу 1 наносится оттиск поверительного клейма следующего рисунка, установленного Росстандартом:

Лицевая и оборотная стороны пломбы


Оттиск в паспорте



10 - две последние цифры года поверки средств измерений;

АФ - условный цифр фирмы, присвоенный «Itrom GmbH» (г. Карлсруэ, Германия);

IV - номер четвертая года, в котором проводится поверка.

Дата поверки	Результат поверки	Поверяющая организация		
		Наименование	Фамилия и подпись поверителя	Оттиск поверительного клейма
01.04.11		Итрон GmbH Postfach 211155 - 76161 Karlsruhe Hardeckstraße 2 - 76185 Karlsruhe		

11. Сведения о продаже

Счетчик ротационный DELTA 6100 DN80

(наименование типоразмера и DN)

Заводской номер 3400481748/2011Диапазон измерений Q_{min}/Q_{max} :☐ 1:20☐ 1:50☐ 1:80☐ 1:130☒ 1:200☐ 1:30☐ 1:65☐ 1:100☐ 1:160

Наименование организации, осуществившей продажу

ООО «КИП-КОНТРОЛЬ»Дата продажи 14.08 20 11 г.

ООО «КИП - Контроль»
109153, МОСКВА, ТИЛЮБЕЦКИЙ ПР-Д 2
Т/Ф: 7058095 Тел: 7052764
ПОВЕРКА И РЕМОНТ

