



Общество с ограниченной ответственностью «Глобус»
144000, Россия, Московская область, г. Электросталь, ул. Первомайская, д.15, стр.3
ИНН 5031075380, КПП 505301001, ОГРН 1075031005565
Тел.: 8(496)574-63-73 e-mail: teplo@globusenergo.ru

«17» 08.2026 г. №933
на № 160/21.3-6/938 от 13.08.2026

И. о. Председателя
Комитета имущественных отношений
г.о. Электросталь
Московской области
Качановскому Д.Б.

МО 144003 г.Электросталь
Ул. Мира, дом 5
e-mail: elst_kio@mosreg.ru_

Уважаемый Денис Борисович!

В ответ на Ваш запрос №160/21.3-6/938 от 13.08.2026 при первом рассмотрении теплосеть ООО «Глобус» попадает в границы запрашиваемого участка с кадастровым номером 50:46:0020106:3 по адресу Николаева, д.54.


Обращаем ваше внимание, что расположенная в границах участка теплосеть находится в охранной зоне согласно Постановлению Правительства Российской Федерации "Об утверждении Положения об охранной зоне тепловых сетей от 21.04.2025, СП124.13330.2012, Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197. Все земляные работы должны согласовываться с эксплуатирующей теплосети организацией, необходимо соблюдать охранную зону теплосети (1,5 м от стенки/канала трубопровода), кроме сетей внутреннего теплоснабжения. Запрещается строить капитальные и некапитальные объекты, планировать грунт, высаживать деревья и кустарники на участках теплосети.

Приложение №1: Схема расположения теплосетей, на ней указаны диаметры, протяженности и точка подключения объекта тепловая камера ТК-540.


Исполнительный директор

К.Л. Коваль

Исполнитель
Заславский Д.С.
Тел.8(496)5746373 доб.2038

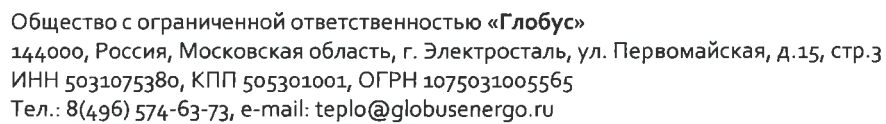

Приложение №1

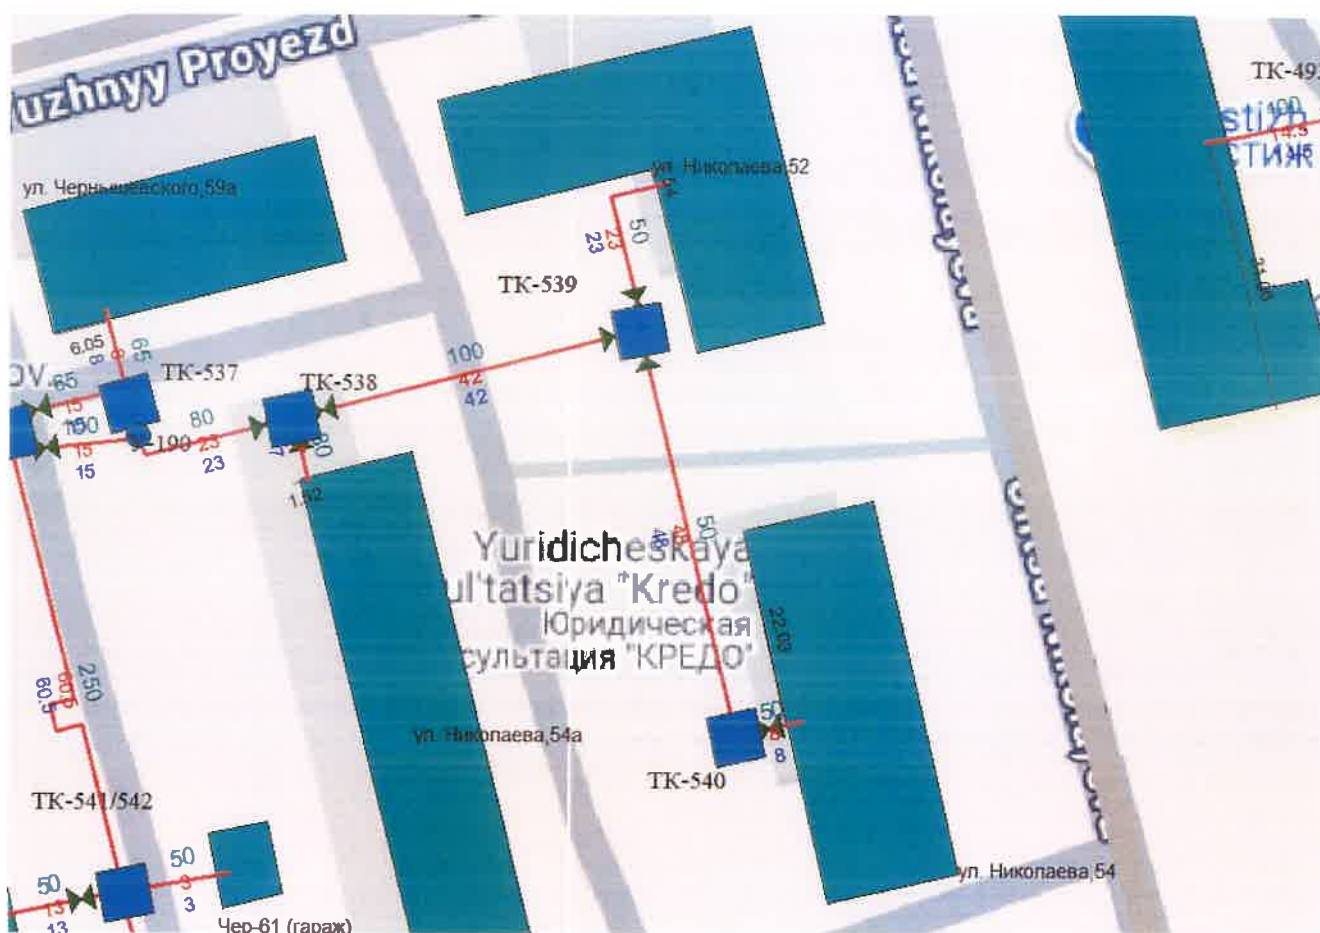

Исполнитель
Заславский Д.С.
Тел.8(496)5746373 доб.2038